

РАЯЖ 431285.005ГЧ

Перв. примен.  
РАЯЖ 431285.005

Справ. N

Погр. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Погр. и дата

Инв. N подл.

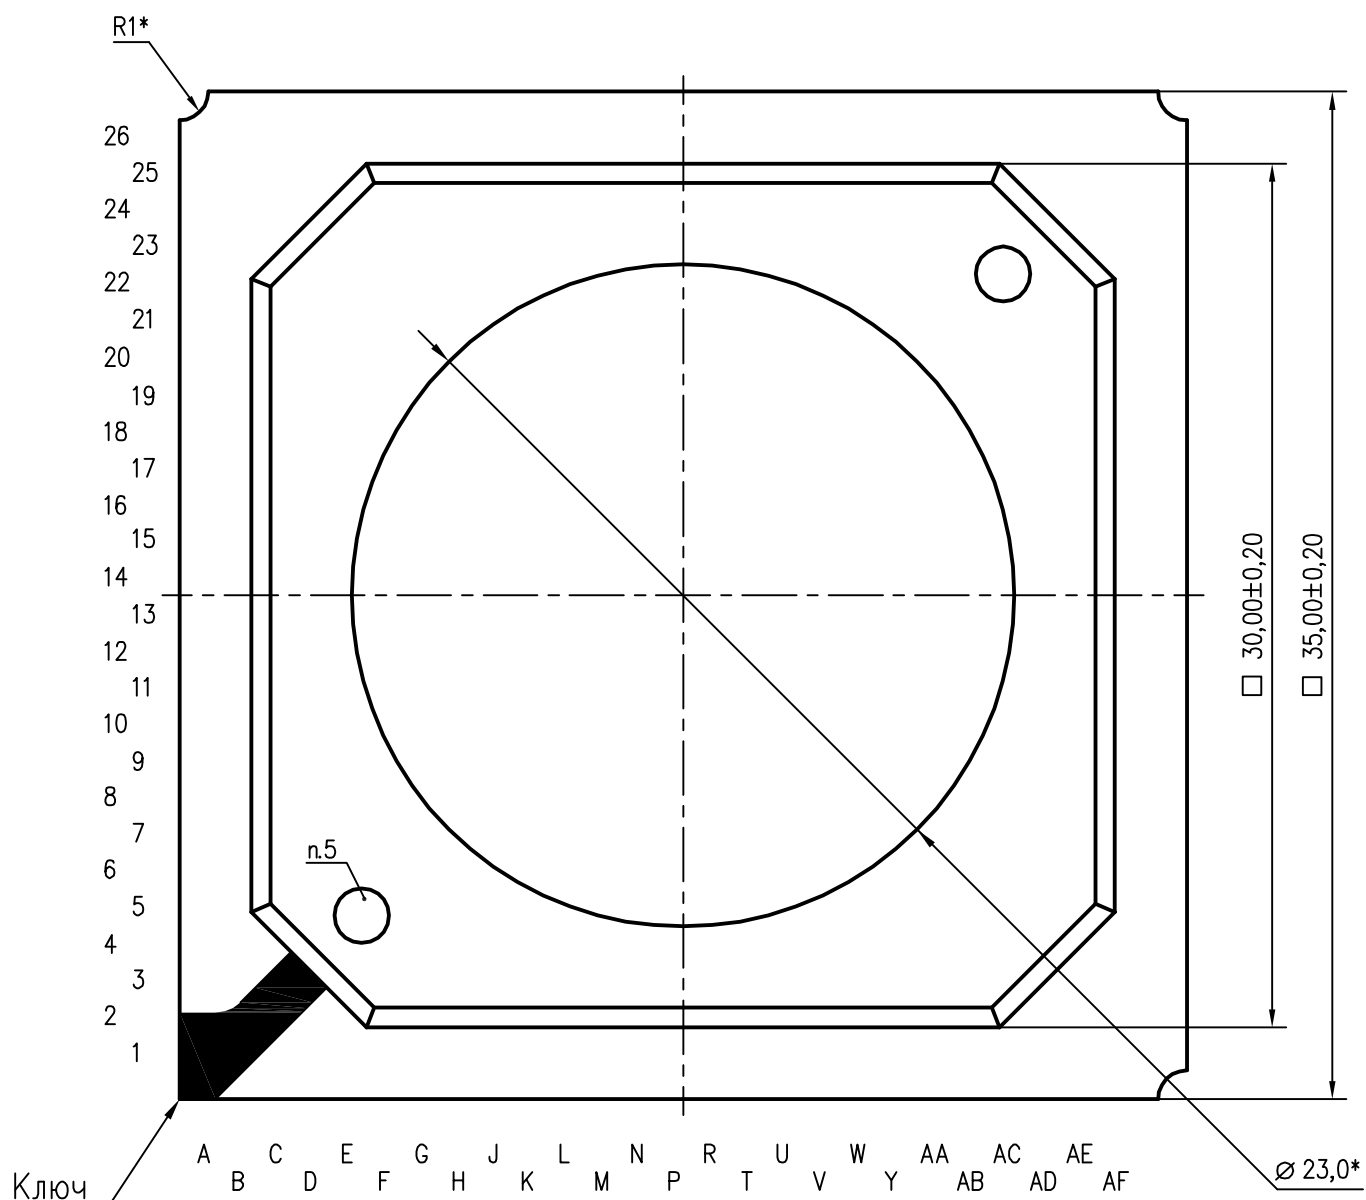
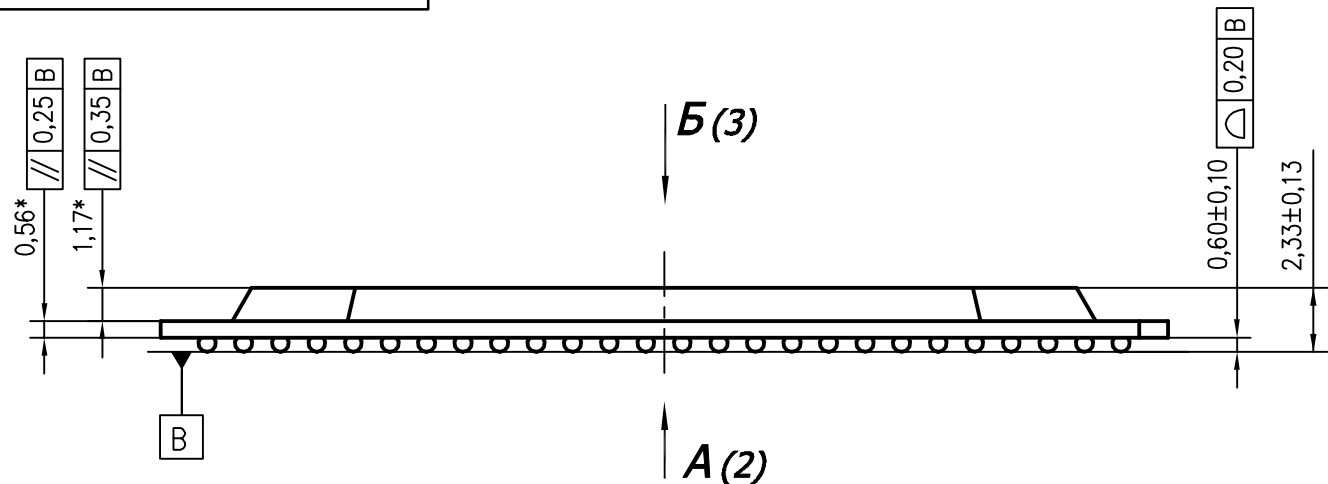



Таблица 1

Обозначение	Наименование изделия	Рис.	Частота тактовых сигналов, МГц
РАЯЖ 431285.005	1892ВМ5АЯ	1	100
-01	1892ВМ5БЯ	2	90

- 1\* Размеры для справок
- 2 Тип корпуса HSBGA-416.
- 3 Размер ключа не регламентируется.
- 4 Переменные данные приведены в таблице 1.
- 5 Метка от технологического оборудования. Тип, местоположение и размер не регламентируется.
- 6 Маркировать составом маркировочным Black SHA40712:  
1892ВМ5Я-шрифт должен быть не менее 1,5мм ГОСТ РВ 20.39.412-97;  
Δ-знак чувствительности к статическому электричеству;  
Дк-год и календарная неделя года изготовления, шрифт должен быть не менее 1,0мм;  
Маркировать составом маркировочным черным МКЭЧ-1 РМ11 028.002-83;  
Нк-номер сопроводительного листа, шрифт должен быть не менее 1,5мм.
- 7 Маркировать точку составом маркировочным черным МКЭЧ-1 РМ11 028.002-83.  
Размер точки не регламентируется.
- 8 Клеймить составом маркировочным черным МКЭЧ-1 РМ11 028.002-83:  
Кк-клеймо ВП МО РФ (◇).

				РАЯЖ.431285.005ГЧ			
3	Все	РАЯЖ08-12			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата	01	—	4:1
Разраб.							
Пров.							
Т. контр.					Лист 1	Листов 3	
Гл. констр.					ГУП НПЦ "ЭЛВИС"		
Н. контр.							
Утв.							

A(1)

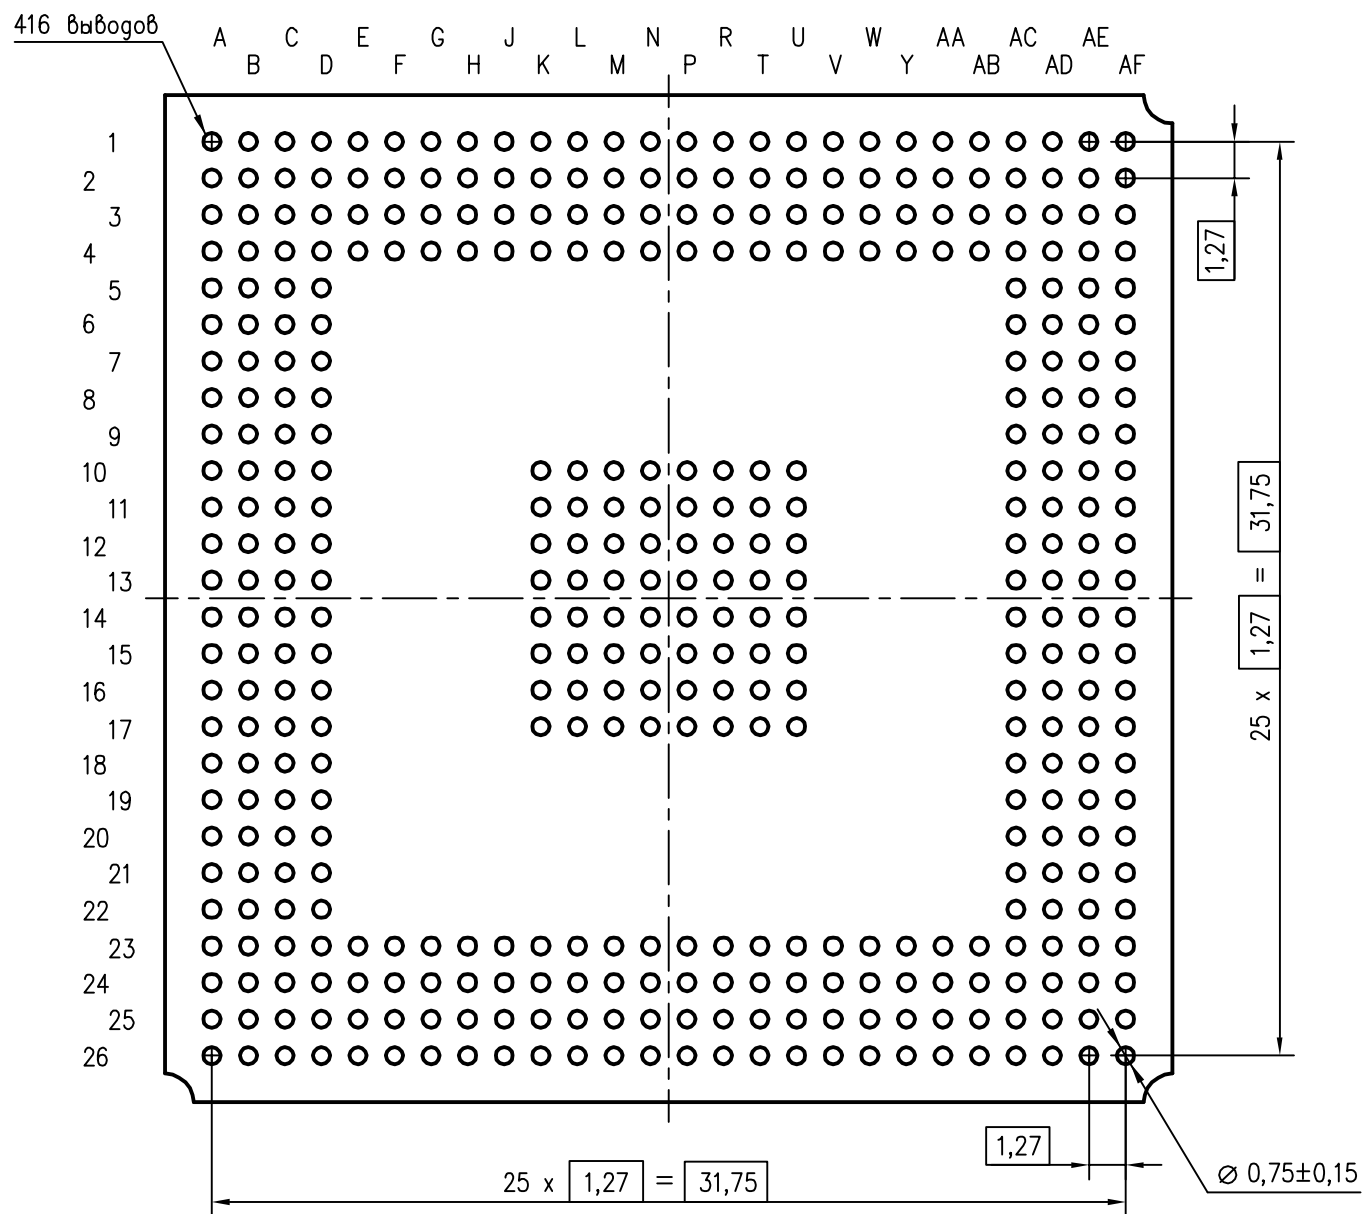

Инв. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Инв. N дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. N подл.	Инв. N дубл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

